


AGROALIMENTAIRE



Rewamping Automate S5 en S7 Siemens

2200 E/S

Avant

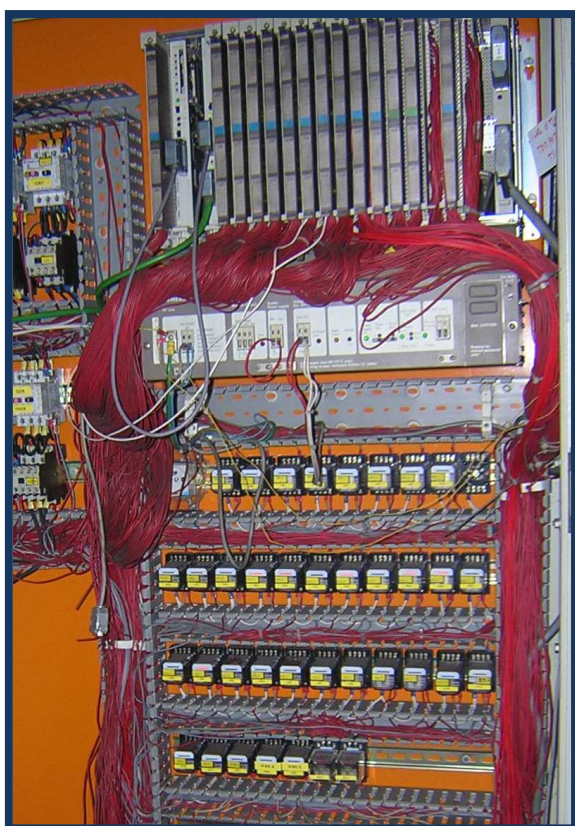

Après

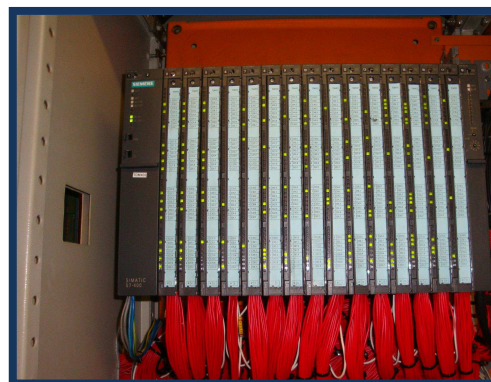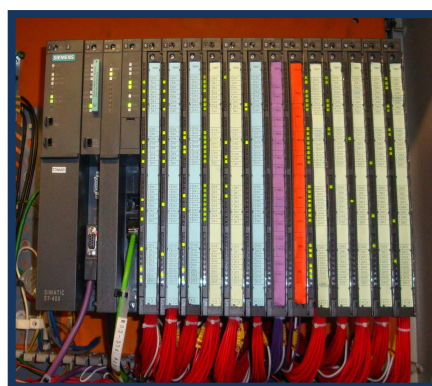

SIEMENS

E.E.I.A Industries


Parc d'Activités Horizon Sud – Rue Pierre Lépine - 34110 Frontignan

☎ +33 (0) 4. 67.51.86.50 - Fax : +33 (0) 4. 67. 51.86.53

www.eeia.fr

MK10_EEIA_AGRO France_Rewamping API S5 Vers S7 SIEMENS(4).docx

Architecture :

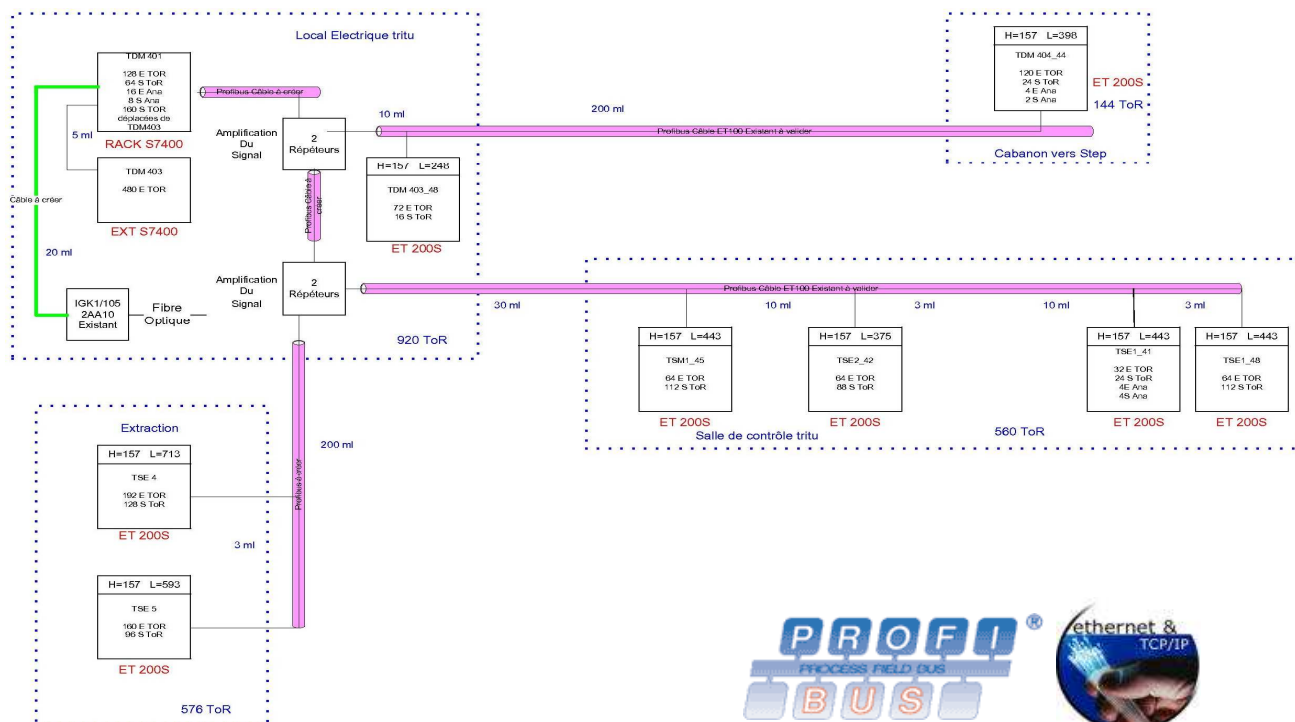

Configuration de l'Installation :

- ✓ 1 Automate Programmable S7-400 SIEMENS Maître + Chassis d'Extension
- ✓ 8 Ilots Entrées/Sorties ET200S SIEMENS
- ✓ Réseau PROFIBUS DP
- ✓ Réseau Usine ETHERNET TCP/IP
- ✓ Modification et Intégration dans toutes les armoires Process

Prestations E.E.I.A Industries :

- ✓ Etudes et Schémas Electriques
- ✓ Relevés sur Site
- ✓ Création d'une procédure de Câblage
(5 jours pour basculement de l'Ensemble)
- ✓ Préparation Atelier
- ✓ Essais et Tests Atelier
- ✓ Installation et Chantier Site
- ✓ Tests Synchros et Mise en Service Site
- ✓ Dossier Final « DOE »

E.E.I.A Industries

Parc d'Activités Horizon Sud – Rue Pierre Lépine - 34110 Frontignan

☎ +33 (0) 4. 67.51.86.50 - Fax : +33 (0) 4. 67. 51.86.53

www.eeia.fr

MK10_EEIA_AGRO France_Rewamping API S5 Vers S7 SIEMENS(4).docx